

가

.

,

.

, ,

가

가

.

100Lb

120Lb

,

가

가

.

,

,

.

.

가

.


가

가

.

,

.(1)

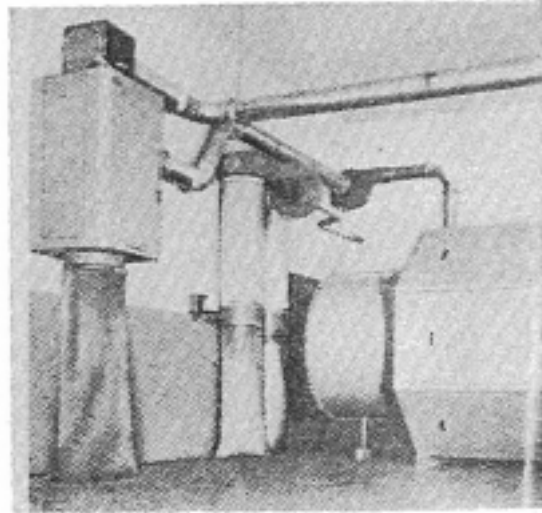

< 1>

Luwa unit

가 .

. ,

. 가 가

. 가 ,

가 .

(dry duct system) (wet duct system) .

,

가

.

50%

가

가

가

.

.

가

.

가

가

.

.

.

.

5%

.

(central station plant system)

(unitary system)

.

40,000cfm

.

40,000cfm

.

가

.

1)

(fan)

2)

가


3)

4)

5)

6)

가 , .
가 2

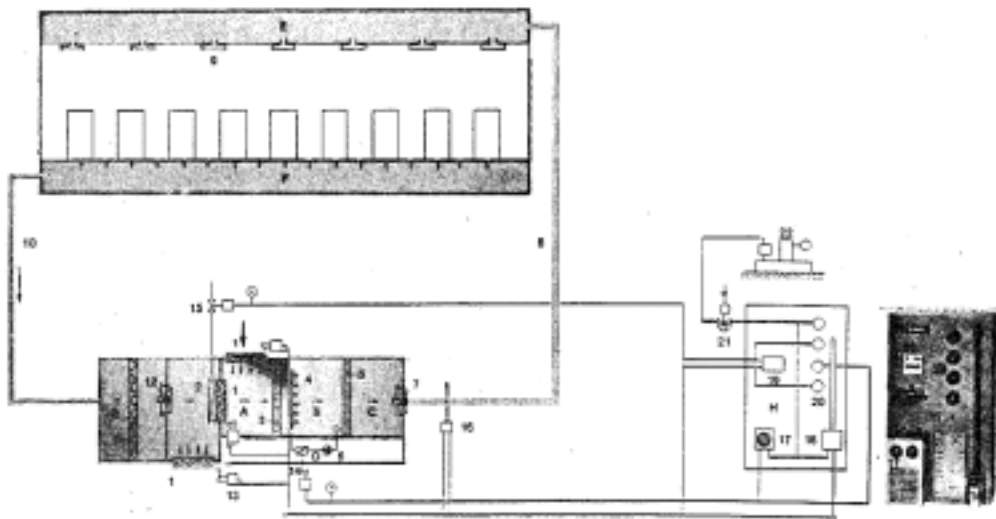

< 2> 가

2

(9)

, (G) .
가 가 .

. 가
(A) .

, ,

(thermostat)

가

가

가

가

(hygrostat)

(5)


(7),

(8)

(E)


가

가 3

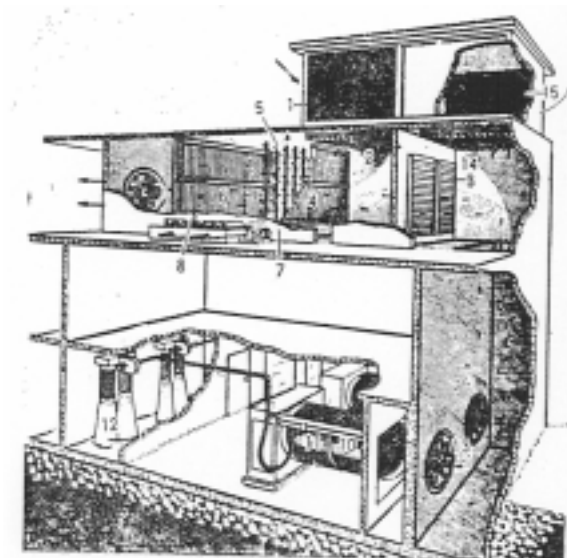

가 .
가
가 .

4 .

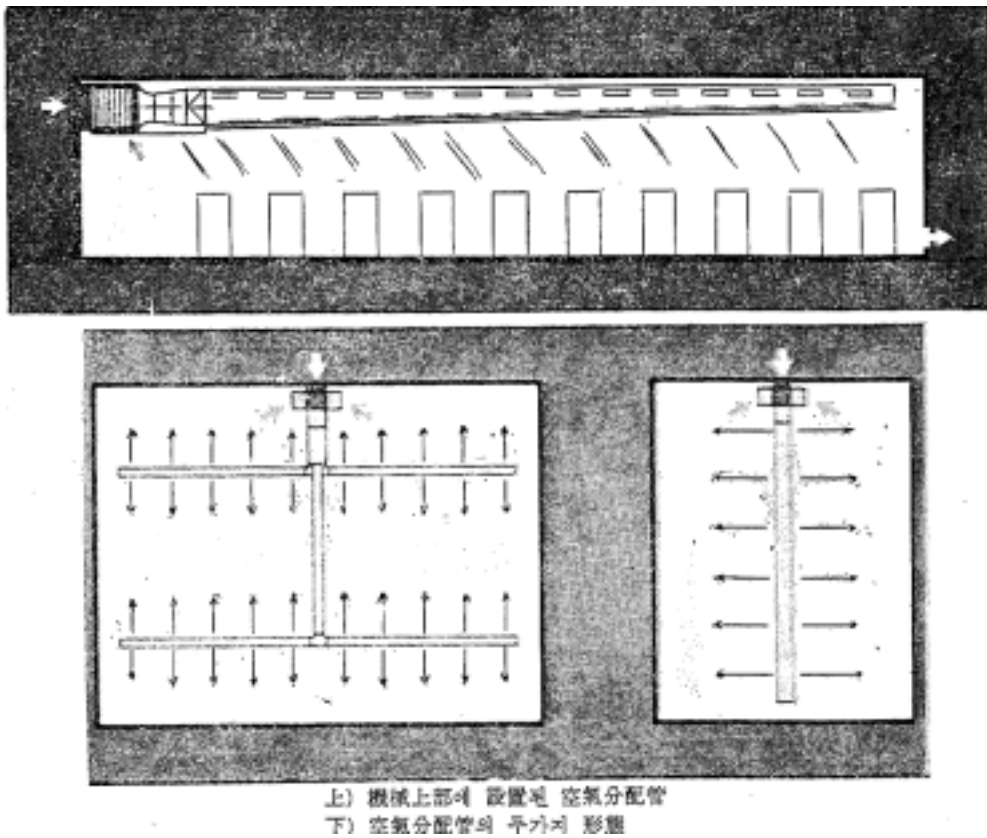

< 4 >

- | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|--|-----|--|-----|----------|
| 1. | (grille) | 2. | | 3. | | 4. | (baffle) |
| 5. | | 6. | | 7. | | 8. | |
| 9. | | 10. | | 11. | | 12. | |
| 14. | | 15. | | | | | 13. |

가

.

가

.

.

(traveling blower)

,

.

(cage)

가

.

(mat)

.

(pre-seperator)

5%

.

.

가

가

가

.

가

.

가


.

.

가

5

.

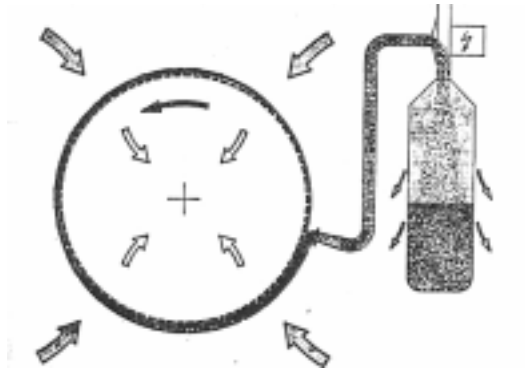

< 5>

가

(comber noil)

15

가

가

, 가

가

가

“ ”